


SECTION

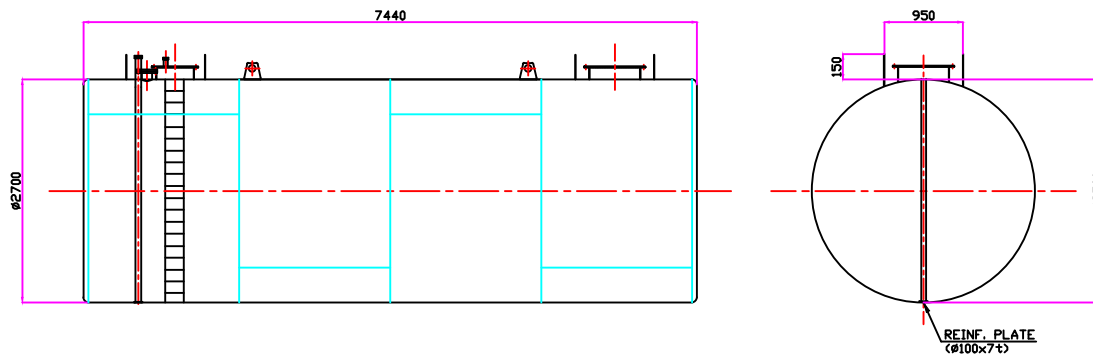

PLAN

NOZZLE SCHEDULE

NO.	SIZE	Q'TY	RATING & FACING	NOZZLE NECK	RENIF. PAD	DESCRIPTION
1	65A	1	-	SCH.40	YES	검지관
2	65A	1	KS 10K SO, FF	SCH.40	NO	통기관
3	125A	1	KS 10K SO, FF	SCH.40	YES	주입관
4	50A	1	-	SCH.40	YES	계측관
5	500A	1	-	STEEL 6t	NO	소연홀(갓대)
6	950A	2	-	STEEL 4.5t	NO	MANHOLE GUIDE
7	500A	1	-	STEEL 6t	NO	소연홀(병)

CAPACITY TABLE (40,000L)


	지름 (MM)	길이 (MM)	최대용량 (ℓ)	공 체 량 (%)	중 량 (KG)	두께 (MM)	FRP두께 (MM)
40,000L (200 D/M)	2,700	7,440	42,577	6.05	-	7.0	3.2

PROJECT TITLE

사업명

유리섬유 강화 플라스틱 이중벽 탱크(FRP)

*NOTE

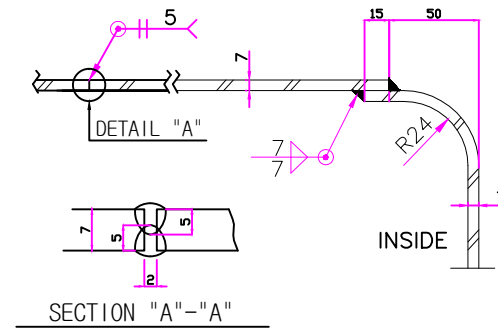

TANK STEEL WELDING DETAIL

▲			
▲			
▲			
▲			

검 토 수정내용 일 자

DH E&I
ENVIRONMENT & INFRA

서울시 강남구 테헤란로 991-4호 태안빌딩6층
음성군 삼성면 대장리 383-1

TEL. (02)568-7566 TEL. (043)882-4391
FAX. (02)564-8799 FAX. (043)882-4392

도 면 명 UNDERGROUND STORAGE
DOUBLE WALL TANK(2000/2M)

축 척 A3 :1/70 설 계 자 2014. 00.

JOB NO. 설 계

DWG. NO. 04 2002 002 검 토

SHEET NO. 승 인

주] 1. 가공오차는 KS B ISO 2768 공차에 준할것. <단위 :mm>