



SECTION

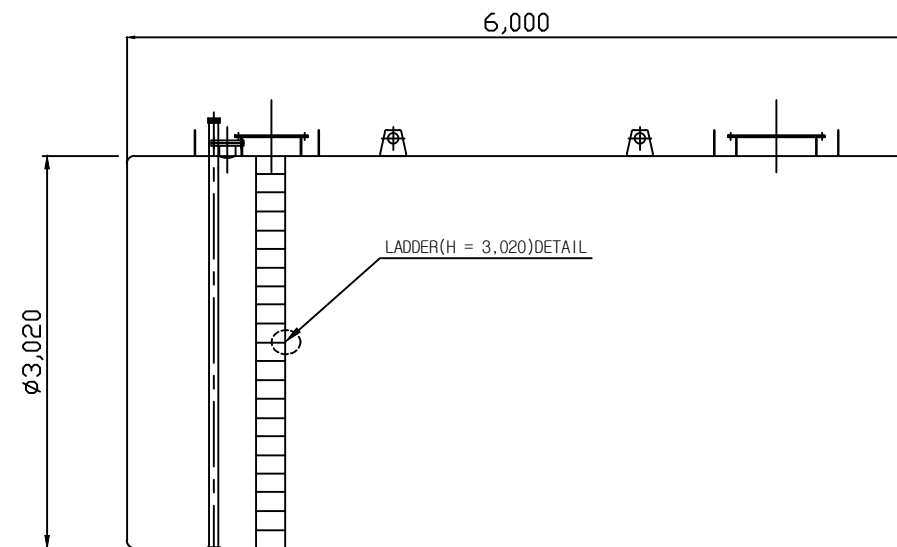

PLAN

NOZZLE SCHEDULE						
NO.	SIZE	Q'TY	RATING & FACING	NOZZLE NECK	RENIF. PAD	DESCRIPTION
1	65A	1	-	SCH.40	YES	검지관
2	65A	1	KS 10K SO, RF	SCH.40	YES	통기관
3	125A	1	KS 10K SO, RF	SCH.40	YES	주입관
4	50A	1	-	SCH.40	YES	계측관
5	450A	1	-	STEEL 6t	YES	MANHOLE
6	610A	1	-	STEEL 6t	YES	MANHOLE
7	950A	2	-	STEEL 4.5t	YES	MANHOLE GUIDE

CAPACITY TABLE (40,000L)							
	지름 (MM)	길이 (MM)	최대용량 (ℓ)	공제량 (%)	중량 (KG)	두께 (MM)	FRP두께 (MM)
40,000L (200 D/M)	3,020	6,000	42,957	6.88	-	7	3.2

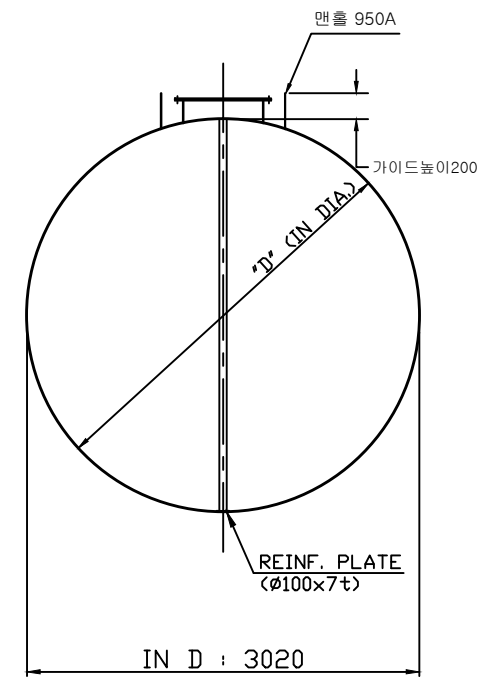

주] 1. 가공오차는 KS B ISO 2768 공차에 준할것. <단위:mm>

PROJECT TITLE  
사업명  
유리섬유 강화 플라스틱제 이중벽 탱크(FRP)

\*NOTE

△		
△		
△		
△		
검토	수정내용	일자

**DH E&I**  
ENVIRONMENT & INFRA  
서울시 강남구 대치4동 991-4호 태민빌딩6층  
음성군 삼성면 대정리 383-1  
TEL. (02)568-7566 TEL. (043)882-4391  
FAX. (02)554-8799 FAX. (043)882-4392

도면명	UNDERGROUND STORAGE DOUBLE WALL TANK(2000/2M)		
축척	A3 : 1/60	설계자	2014. 00.
JOB NO.		설계	
DWG. NO.	DH 2002 013	검토	
SHEET NO.		승인	